


→ Модельный ряд 2783



EAC

■ МАТЕРИАЛ

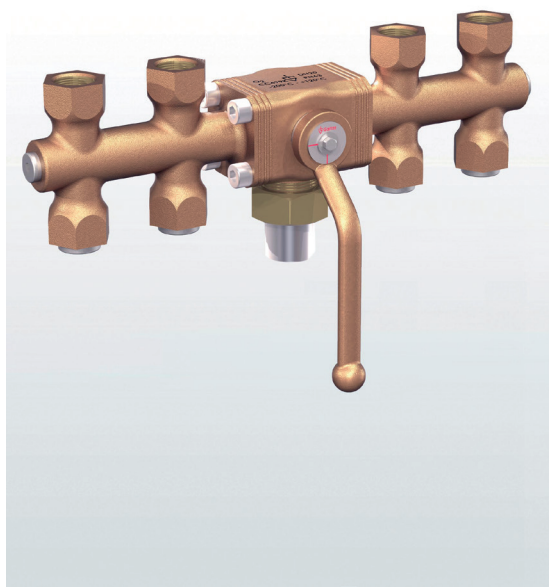

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ



DN 25



– 200°C до + 120°C



PN 63

■ РАБОЧИЕ СРЕДЫ

Жидкости	нейтральные и не нейтральные	
Воздух, газы и технические пары	нейтральные и не нейтральные	

■ ПРИМЕНЕНИЕ / ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Переключающий шаровой кран для монтажа напр. двух предохранительных клапанов в комбинации с мембранными предохранительными устройствами для защиты сосудов, предназначенных для хранения сжиженных газов. Этот продукт в комплекте с предохранительными клапанами модельного ряда 2400 / 2480 исполняет требование директивы для сосудов под давлением об избыточности или разнообразии предохранительных устройств. С каждой стороны есть возможность присоединения соответствующего МПУ. При обслуживании предохранительного клапана или при замене МПУ сторона, находящаяся под обслуживанием, отключается.

- Для установок, предназначенных для хранения сжиженных газов (жидкий азот, жидкий кислород, жидкий аргон, жидкий углекислый газ, СПГ) при низких температурах.
- Азот в пищевой и фармацевтической промышленности
- Кислород для медицинских установок
- Углекислый газ для пищевой промышленности и других промышленных применений
- Жидкий аргон для сварки
- Установки в низкотемпературной технике

Шаровый кран обычно поставляется в обезмасленном и обезжиренном виде. для применения с кислородом (O₂) может использоваться максимум до 40 бар и 60°C.

■ СЕРТИФИКАТЫ

TR ZU 010/2011

Требования

AD 2000-Лист A2
DGR 2014/68/EU

■ МАТЕРИАЛ

Деталь	Материал	DIN EN	ASTM
Корпус	бронза	CC499K	CC499K
Внутренние части	Нержавеющая сталь	1.4404	316L
Первичное уплотнение	PTFE mod.	PTFE mod.	PTFE mod.
Вторичное уплотнение	PTFE	PTFE	PTFE

B01	Проточка Г-формы
B02	Проточка Т-формы

■ СРЕДА

GF	газообразный и жидкий	сжиженные при низких температурах газы, пары и жидкости
----	-----------------------	---

■ ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

A01	Изогнутая рукоятка крана из бронза
-----	------------------------------------

■ ДОСТУПНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Номинальный диаметр DN		20
Вход		M40x2 (DN25)
Выход	1/2" (15)	■
	1/2" - 3/4" (15/20)	■
	1/2" NPT (15)	■
	1/2" NPT - 3/4" NPT (15/20)	■

■ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

METm / f	Стандарт	Наружная резьба M40x2 / Внутренняя резьба BSP-P	DIN 13-7 / DIN EN ISO 228-1
METm / NPT-f		Наружная резьба M40x2 / Внутренняя резьба NPT-f	DIN 13-7 / ANSI B1.20.1

■ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВХОД

VSE1	Винтовое соединение со сварочным концом	DIN EN ISO 1127
VSE2	Винтовое соединение со сварочным концом	ASTM A312 S10
VSE3	Винтовое соединение со сварочным концом	ASTM A312 S40
VLM1	Винтовое соединение с шариковой втулкой припоя	DIN EN ISO 1127
VLM2	Винтовое соединение с шариковой втулкой припоя	ASTM A312 S10
VLM3	Винтовое соединение с шариковой втулкой припоя	ASTM A312 S40
VLM4	Винтовое соединение с шариковой втулкой припоя	DIN EN 12449

Все резьбовые соединения содержат накидную гайку M40x2.

■ ГАБАРИТЫ И КОД ЗАКАЗА ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ВХОДЕ


Номинальный диаметр	DN	20
Тип соединения для труб в соответствии с DIN EN ISO 1127 – размеры для конца сварки VSE1	OD x e	26,9 x 2,0
Код заказа XX		AH
Тип соединения для труб в соответствии с ASTM A312 S10 – размеры для конца сварки VSE2	OD x e	33,40 x 2,77
Код заказа XX		AY
Тип соединения для труб в соответствии с ASTM A312 S40 – размеры для конца сварки VSE3	OD x e	33,40 x 3,38
Код заказа XX		AZ
Тип соединения для труб в соответствии с DIN EN ISO 1127 – размеры для паяльной втулки LM1	ID x e	26,90 x 2,00
Код заказа XX		AH
Тип соединения для труб в соответствии с ASTM A312 S10 – размеры для паяльной втулки LM2	ID x e	33,40 x 2,77
Код заказа XX		AY
Тип соединения для труб в соответствии с ASTM A312 S40 – размеры для паяльной втулки LM3	ID x e	33,40 x 3,38
Код заказа XX		AZ
Тип соединения для труб в соответствии с DIN 12449 – размеры для паяльной втулки LM4	ID x e	28,00 x 1,50
Код заказа XX		AY

■ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модельный ряд 2783: Подключение, установочные размеры					
Номинальный диаметр	DN	20	20	20	20
Присоединение DIN 13-7	Gi	M40x2 (25)	M40x2 (25)	M40x2 (25)	M40x2 (25)
Выход	Got / Gob	1/2" (15)	1/2"-3/4" (15/20)	1/2" NPT (15)	1/2" NPT-3/4" NPT (15/20)
Установочный размер в мм	Cot	28	33	-	-
	Cob	28	28	-	-
	T1	15	15	15	15
	T2/T3	15	15	15	15
	H1	41	41	41	41
	H2	72	72	72	72
	H3	94	94	94	94
	H4	128	128	128	128
	B1	31	31	31	31
	B2	50	50	50	50
	B3	52	52	52	52
	B4	62	62	62	62
	B5 ¹⁾	91	91	91	91
	L1	231	231	231	231
	L2	165	165	165	165
	L3	161	161	161	161
	L4	305	305	305	305
	SW1	9	9	9	9
	SW2	36	36	36	36
	K	30	30	30	30
	G4	M10	M10	M10	M10
	T4	10	10	10	10
	α	18°	18°	18°	18°
	d0	16	16/21,5	16	16/21,5
Самый узкий диаметр					
Проверочное подсоединение	G1/4	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Вес	kg	6,2	6	6,2	6,4
Значение Kvs	m³/h	6,9	6,9 / 12,2	6,9	6,9 / 12,2

¹⁾B5 соответствует опции VSE2 AY. Другие размеры по запросу.

■ ОБЩИЙ ЧЕРТЁЖ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

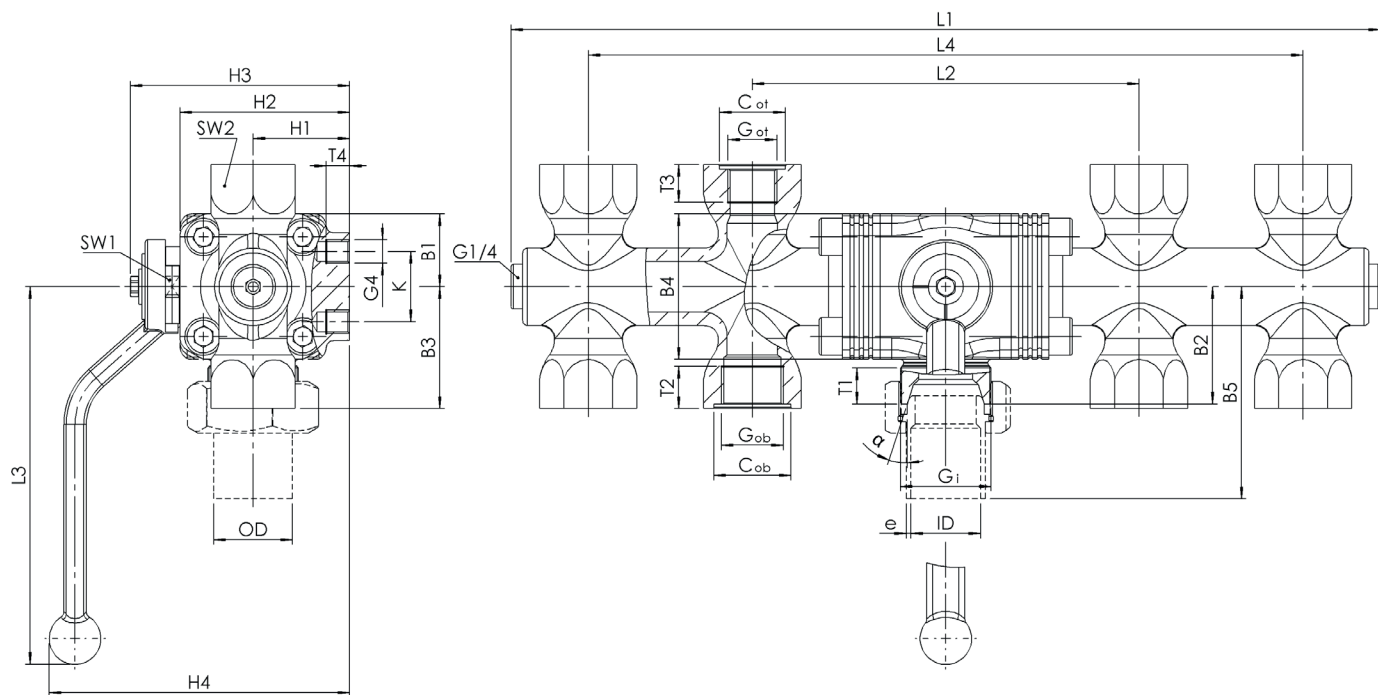

Мод. ряд	Исполнение шара	Среда	Приведение в действие	Номин. диаметр DN	Тип присоединения		Присоединительный размер		Параметры
					Вход	Выход	Вход	Выход	
2783	B01	GF	A01	20	METm	f	25	20	
2783	B02	GF	A01	20	VSE2	f	AY	15/20	
2783		GF	A01						
2783		GF	A01						

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ, ВАРИАНТЫ, ДОПОЛНЕНИЯ (АКСЕССУАРЫ)

S75	Оснащение боковым перепускным клапаном Ду10 для предотвращения срабатывания предохранительного клапана	☐
S76	Оснащение боковым перепускным клапаном Ду15 для предотвращения срабатывания предохранительного клапана	☐
A15	Сменный шаровой кран с запорным устройством	☐
		☐

■ ИСПЫТАНИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, СЕРТИФИКАТЫ

C01	Заводской сертификат согласно DIN EN 10204 2.2 (WKZ 2.2)	☐	C05	Свидетельства производителей уплотнений (FDA, USP, 3-A,...), просьба указать, какое!	☐
C02	Протокол испытаний согласно DIN EN 10204 3.1 (WPZ 3.1)	☐	C06	Оценка взрывоопасности (ATEX) согласно директиве 2014/34/EC	☐
C03	Сертификат на материалы, находящиеся под давлением согласно DIN EN 10204 3.1 (MPZ 3.1)	☐	C11	Сертификат производства обезжиренного продукта для применения с кислородом	☐

■ РАЗРЕШЕНИЯ (ДОПУСКИ)

AA4	Сертификация для Евразийского таможенного союза (EAC)	☐	AL	Приемка инспектором: укажите контролирующую организацию	☐
		☐			☐
		☐			☐

■ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗАОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Скопировать и послать на order@goetze.de.